


凡例

| 記号 | 名称 | 備考 |
|-----|--------|-----------------|
| ⊗ | ゲート弁 | |
| ↘ | ストレーナー | Y型 |
| □ | 送水口 | 双口埋込型 |
| ⊕ | テスト弁 | 40A, 65A |
| ⊖ | 泡ヘッド | 2.5k/c, 35l/min |
| ⊙ | アフォーム弁 | 100A |
| □ | たわみ管継手 | |
| ⊙ | 流量計 | |
| — | 配管 | JIS-G-3452 (白) |
| --- | 電路 | 本工事 |
| --- | 電路 | 別途電気工事 |
| → | 以降排水 | 別途電気工事 |

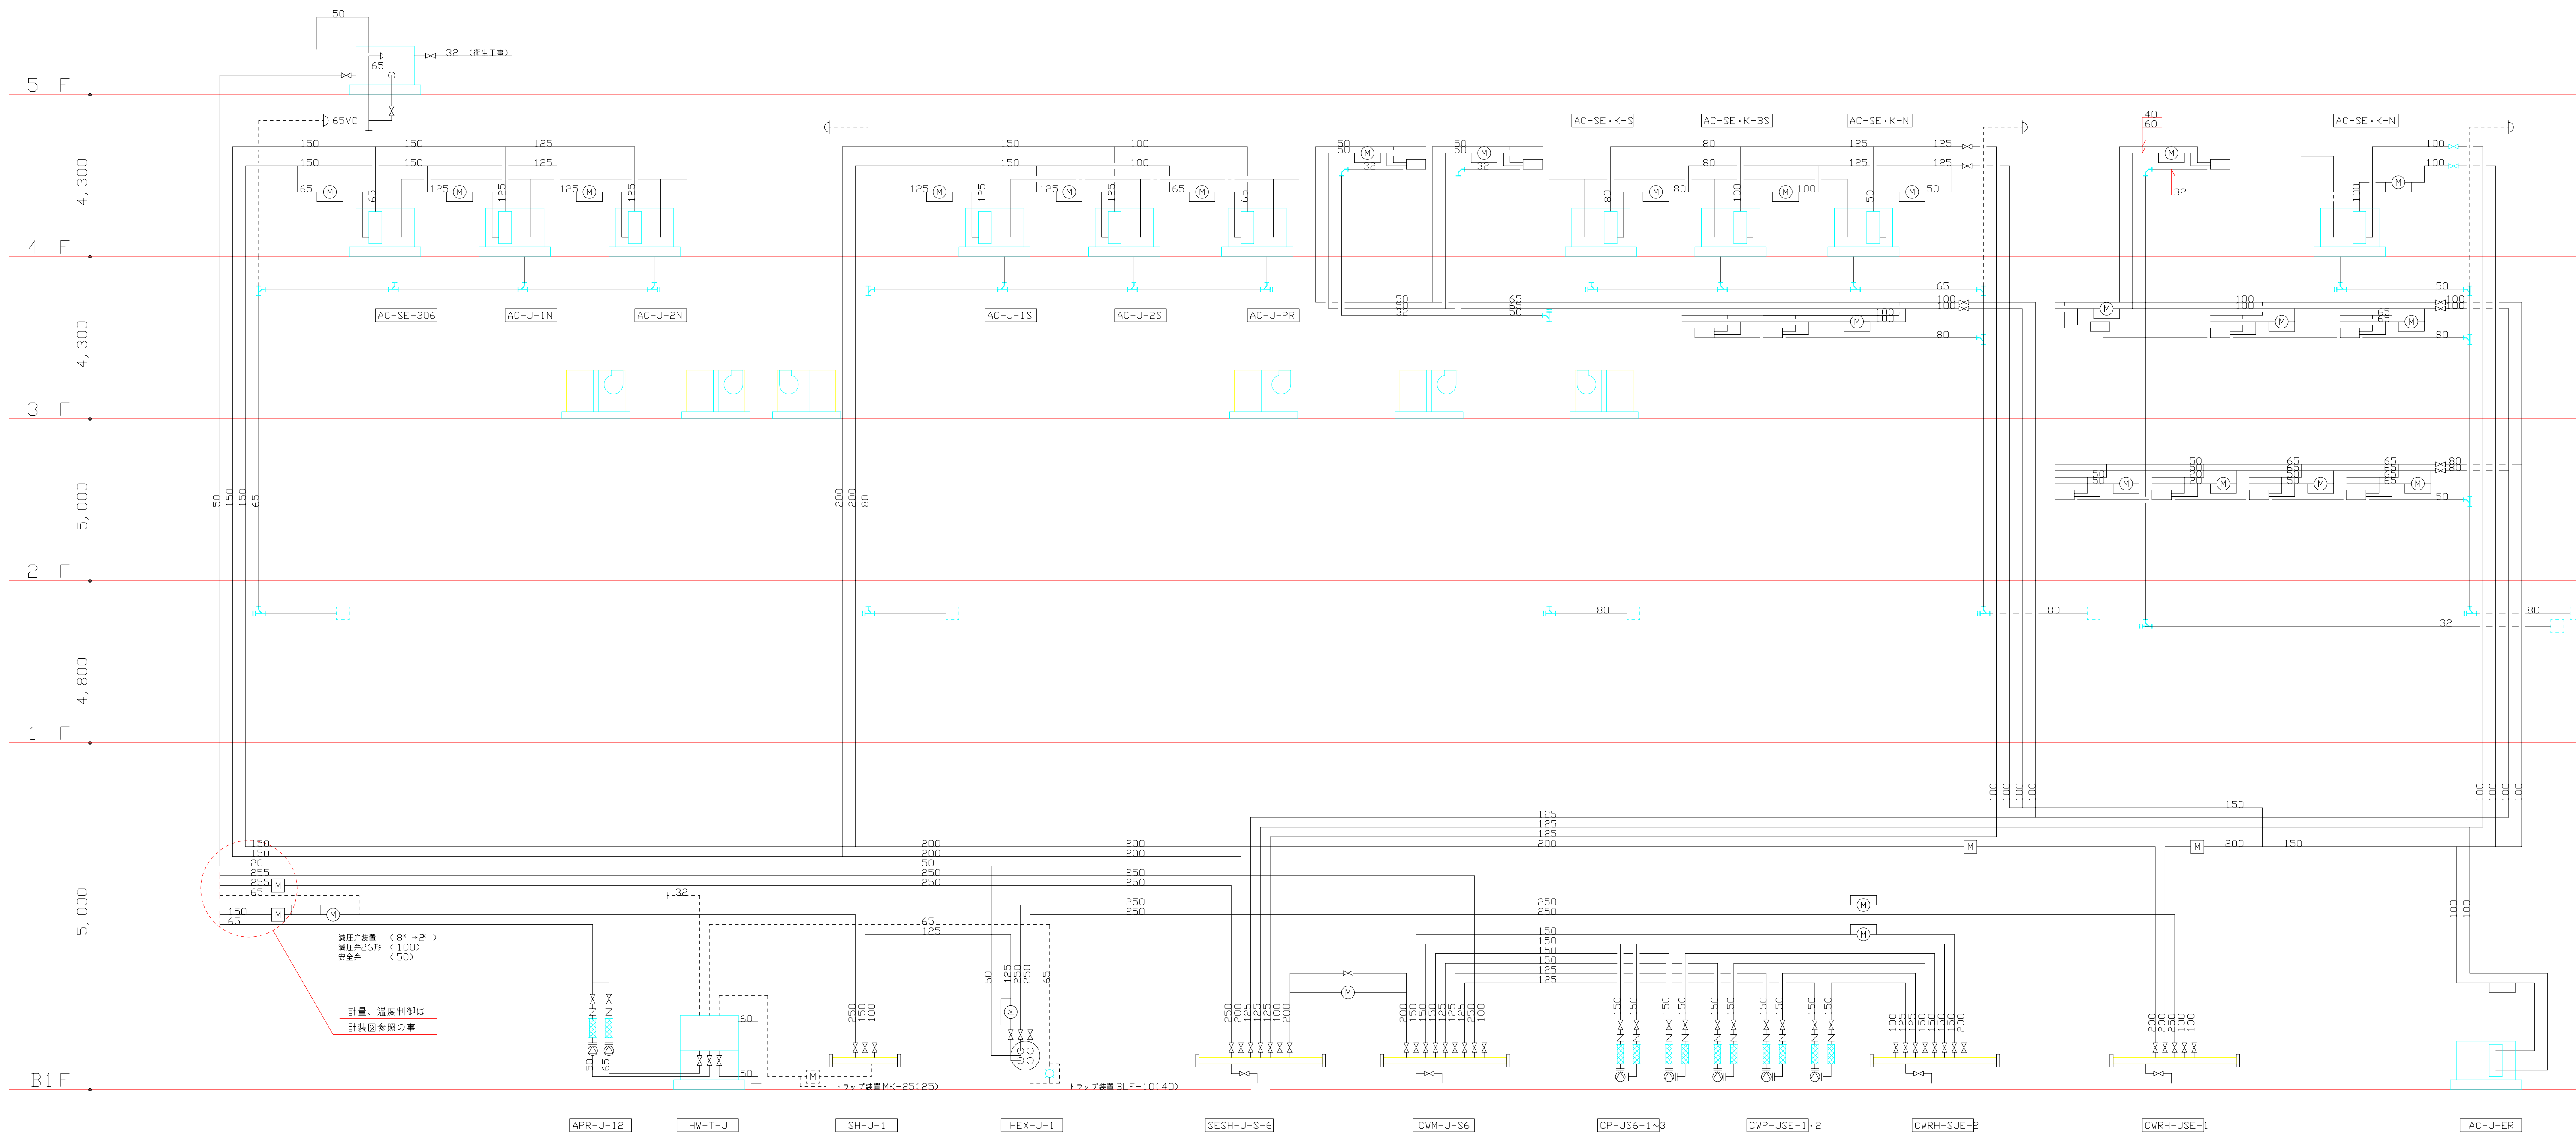

| | | | | | | | |
|----|-------|-------|----|----|----|----------------------------|------|
| 概要 | 設計年月日 | 変更年月日 | 承認 | 設計 | 製図 | 工事名称 | 図面番号 |
| | | | | | | 筑波研究学園都市ショッピングセンター(仮称)新築工事 | 4018 |
| | | | | | | 図面名 配管系統図(J) | 縮尺 |